


Автоматическая верхняя продувка котла по солесодержанию

Система продувки по солесодержанию для парогенераторов (Тип BCS2)

Используется для автоматической продувки по солесодержанию жаротрубных котлов или парогенераторов.

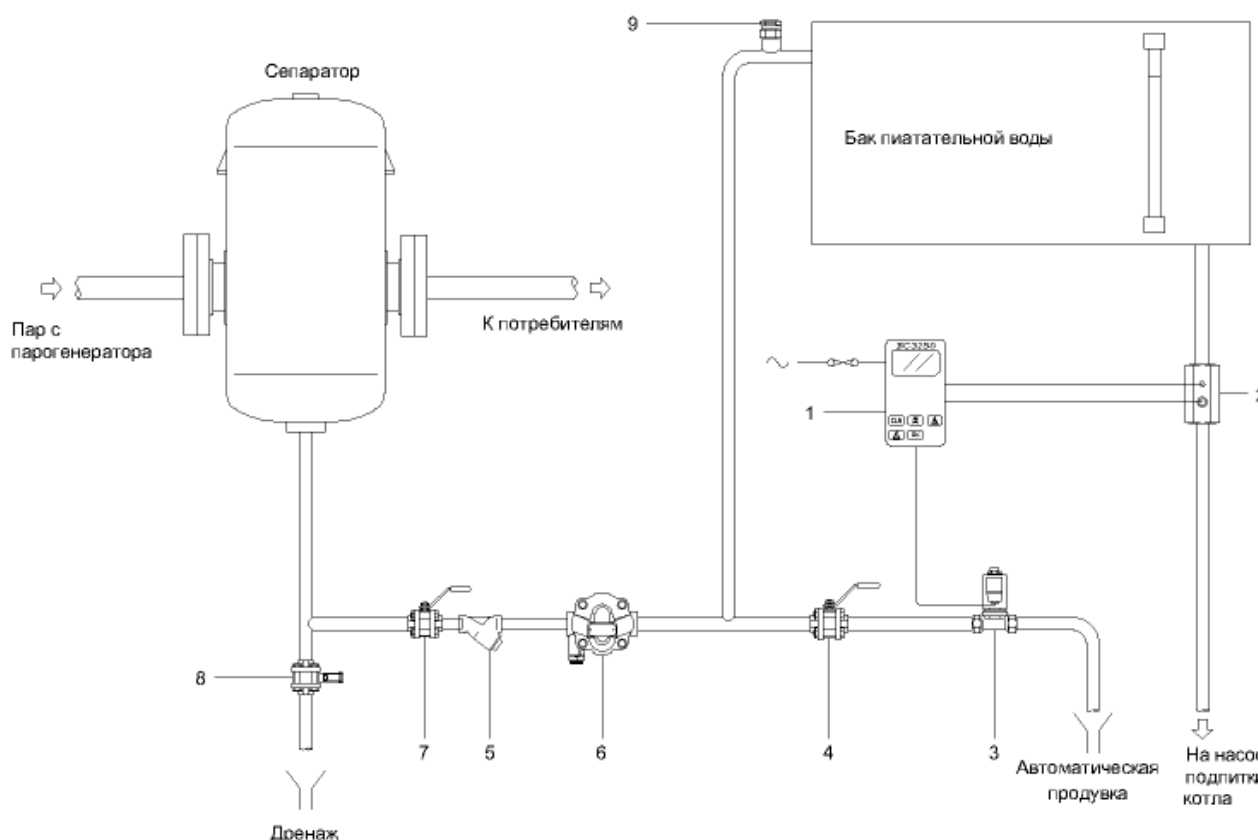

Описание оборудования

№	Оборудование	Применение
1	Контроллер продувки	для управления клапаном продувки по солесодержанию
2	Датчик проводимости	для измерения проводимости продувочной воды
3	Клапан продувки по солесодержанию	для непрерывной верхней продувки котла по солесодержанию
4	Запорный клапан	для отключения продувочной линии при обслуживании
5	Фильтр	для защиты системы от загрязнения
6	Поплавковый конденсатоотводчик	для дренирования сепаратора
7	Запорный клапан	для отключения системы продувки по солесодержанию от продувочной линии
8	Дренажный клапан	для дренажа сепаратора при обслуживании
9	Прерыватель вакуума	для предотвращения подсоса воды из питательного бака

Таблица оборудования

№	Оборудование	Оборудование 1
	Контроллер	Контроллер ВС3100
2	Камера датчиков	Камера датчиков S20 с датчиком температуры TP10 и датчиком проводимости CP10
3	Клапан продувки по солесодержанию	BCV1, BCV20 или BCV30
4, 7, 8	Запорный клапан	Шаровой кран M10
5	Фильтр	Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 или 16L
6	Поплавковый конденсатоотводчик	Тип IFT со встроенным датчиком системы контроля работоспособности конденсатоотводчиков
9	Прерыватель вакуума	VB14, VB21

x

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

www.ssteam.nt-rt.ru