


Нижняя продувка котла

Сепаратор продувок для нескольких котлов

Автоматическая система нижней продувки нескольких котлов.

Примечание: другие подключения сепаратора продувок не показаны

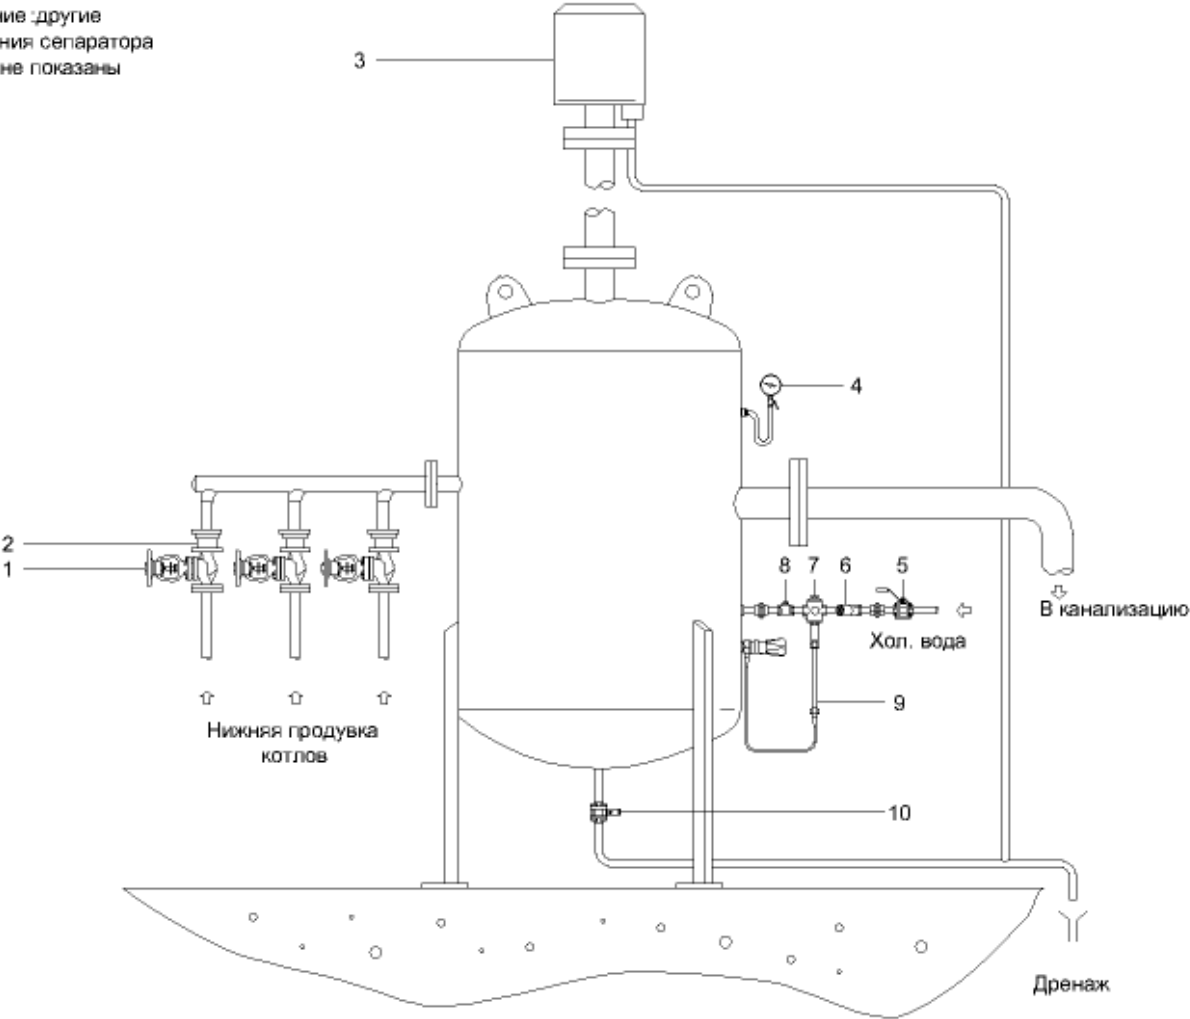

Описание оборудования

№	Оборудование	Применение
1	Запорный клапан	для отключения продувочной линии от сепаратора продувки
2	Обратный клапан	для предотвращения влияния давления других котлов
3	Вентиляционная головка	для уменьшения парения из сепаратора
4	Манометр	показывает давление в сепараторе продувок
5 - 9	Система подачи охлаждающей воды	для охлаждения воды продувок котлов
10	Дренажный клапан	дренаж сепаратора продувок при проведении обслуживания

№	Оборудование	Оборудование
1	Запорный клапан	Запорный клапан BSA
2	Обратный клапан	DCV2B 3
	Вентиляционная головка	VH
4	Манометр	Манометр с 'U' образным сифоном
5	Шаровой кран	M10
6	Фильтр	Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 или 16L
7	Регулирующий клапан	KX51
8	Обратный клапан	LCV1 или LCV2
9	Система регулирования температуры прямого действия	SA121
10	Дренажный клапан	Шаровой кран M10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru