


Регулирование уровня и сигнализации

Система регулирования уровня воды в котле

Система поддержания заданного уровня воды в котле.

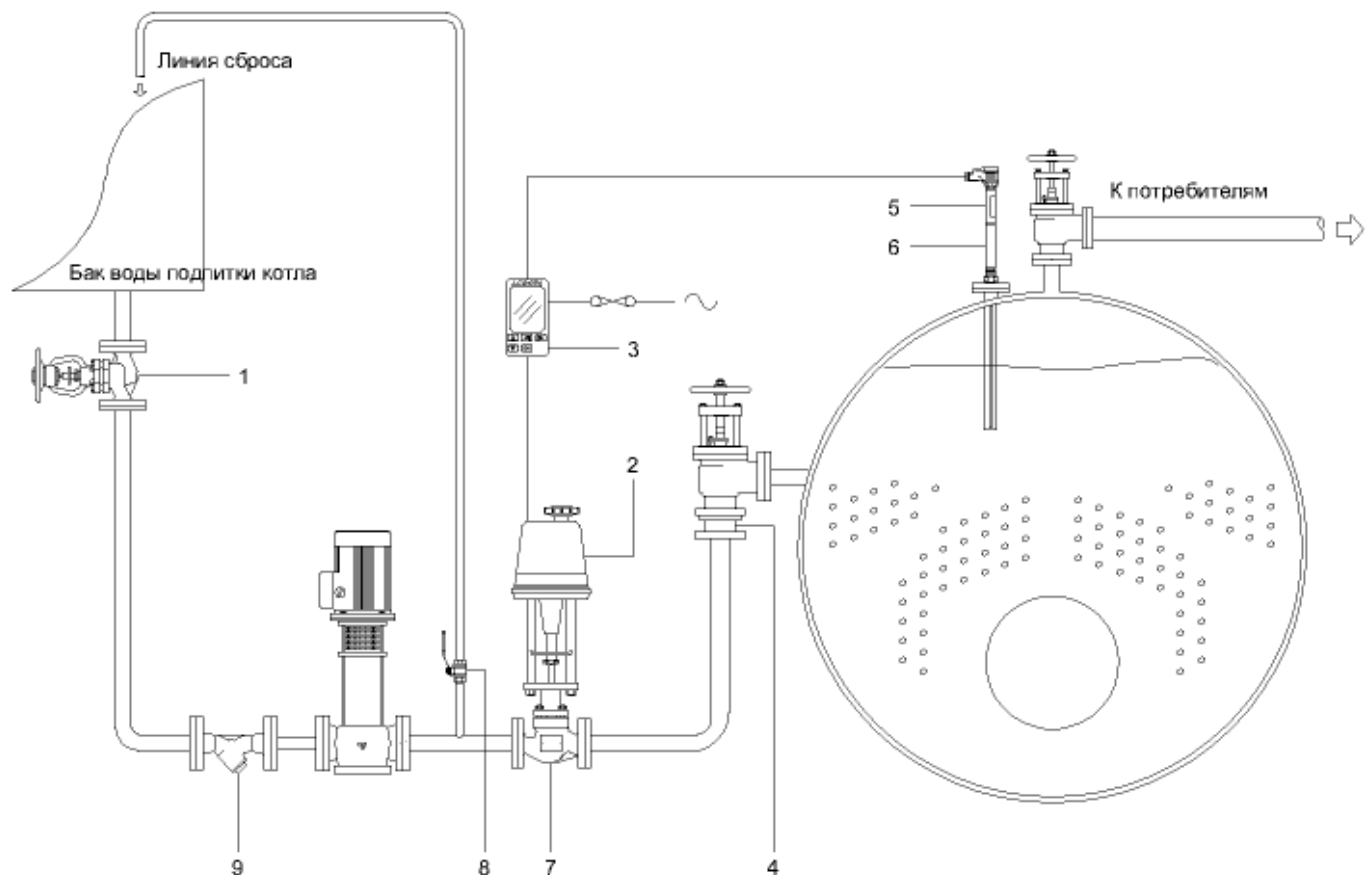

Описание оборудования

№	Оборудование	Применение
1	Запорный клапан	для отключения воды подпитки от питательного бака
2	Электропривод	для управления клапаном
3	Контроллер ПИД	для управления электроприводом в зависимости от уровня воды в котле
4	Обратный клапан	для предотвращения попадания котловой воды в линию подпитки
5	Усилитель сигнала	для усиления сигнала, идущего от датчика на контроллер
6	Датчик уровня	для индикации уровня воды в котле
7	Регулирующий клапан	для регулировки расхода питательной воды
8	Шаровой кран	для отвода излишков питательной воды обратно в питательный бак
9	Фильтр	для защиты насоса и регулирующего клапана от загрязнения

Таблица оборудования

№	Оборудование	Бронза	Чугун	Ковкий чугун	Сталь	Нерж. сталь
1	Запорный клапан	BSA3T				
2	Электропривод	Серия EL5600				
3	Контроллер ПИД	Контроллер LC2200				
4	Обратный клапан	DCV2B				
5	Усилитель сигнала	PA20				
6	Датчик уровня	LP20				
7	Регулирующий клапан			KE73	KE43	KE63
8	Шаровой кран	M10 (резьба), M21 (фланцы)				
9	Фильтр	Fig 3		Fig 37	Fig 12SG, Fig 7	Fig 36

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

www.ssteam.nt-rt.ru